



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru <http://www.pojtest.ru>

20.11.2020 № 227 эн-16-1-7
На № _____ от 11.06.2020

Генеральному директору
ООО «РОКВУЛ»

О распространении действия
сертификатов

М. А. Потокер
улица Автозаводская
(Железнодорожный мкр.), д. 48а,
микрорайон,
город Балашиха,
Московская область, 143985,
Россия,
тел. (495) 777 79 79,
факс (495) 777 79 70

Рассмотрев представленные документы:

обращение о возможности распространения действия сертификатов
№№ С-RU.ЧС13.В.00356/20, С-RU.ЧС13.В.00357/20, С-RU.ЧС13.В.00358/20,
С-RU.ЧС13.В.00362/20, (исх. от 11.06.2020, вх. от 11.06.2020 № 246эп-ОС);

- извещение об изменении от 03.06.2020 № 21 ТУ 5762-050-45757203-15,
связанное с изменением диапазона плотности ранее сертифицированных
плит теплоизоляционных:

ФАСАД БАТТС ЭКСТРА - стало $130 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, было от
 $130 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до $140 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$;

ФАСАД БАТТС ОПТИМА - стало от $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до
 $140 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, было от $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до $120 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$;

РОКФАСАД плита теплоизоляционная – стало от $95 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до
 $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, было от $100 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до $115 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$;

- технические условия ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1 – 21;

- отчеты о сертификационных испытаниях № 889-3.1-ОС-2020 от
21.09.2020, № 890-3.1-ОС-2020 от 21.09.2020, выданные ИЛ НИЦ ПБ
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02,

орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» распространяет действие сертифи-
катов соответствия:

Номер сертификата	Срок действия	Держатель	Изготовитель
C-RU.ЧС13.В.00356/20	от 26.03.2020 до 26.03.202	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ», 143985, область Московская, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), д. 48А, ОГРН 1165053057311	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-ВОЛГА», 423601 РОССИЯ, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), строение 10/3, ОГРН 1071674001915
C-RU.ЧС13.В.00357/20	от 26.03.2020 до 26.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ», 143985, область Московская, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), д. 48А, ОГРН 1165053057311	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР», 188800, РОССИЯ, область Ленинградская, Выборгский район, город Выборг, улица Промышленная, дом 3, корпус 5, ОГРН 1034700889520
C-RU.ЧС13.В.00358/20	от 20.04.2020 до 20.04.2025	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ», 143985, область Московская, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), д. 48А, ОГРН 1165053057311	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ», 143985, область Московская, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), д. 48А, ОГРН 1165053057311
C-RU.ЧС13.В.00362/20	от 24.04.2020 до 24.04.2025	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ», 143985, область Московская, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный мкр.), д. 48А, ОГРН 1165053057311	Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-УРАЛ», 457100, РОССИЯ, область Челябинская, город Троицк, Территория южный промышленный район, ОГРН 1107418000282


на плиты теплоизоляционные, выпускаемые по
ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1- 21, марок:

ФАСАД БАТТС ЭКСТРА (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%, плотность $130 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$);

ФАСАД БАТТС ОПТИМА (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%, плотность от $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до $140 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$);

РОКФАСАД плита теплоизоляционная (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%, плотность от $95 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$ до $110 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$).

Заместитель руководителя
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

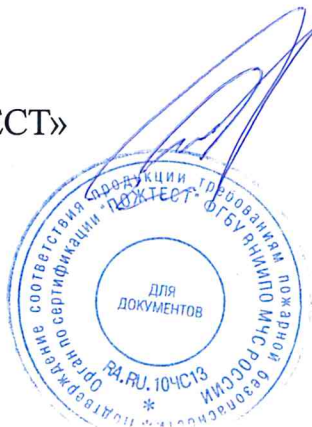

А.В. Селезнев